


2'镀锌管，通入磅房，严禁
水进入管内，管内预留一根
铁丝，以便穿线，无直弯

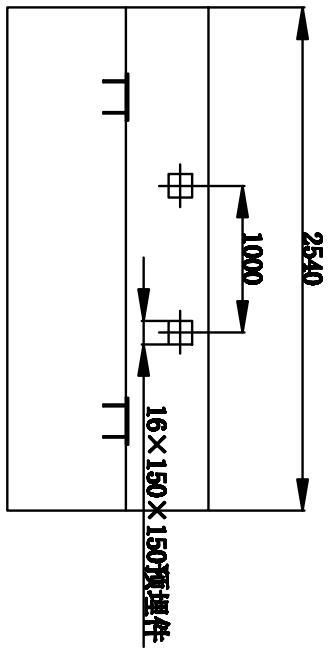

- 技术要求：**
1. 图中标高以米为单位，其余以mm为单位。
 2. 地基承载力不得小于200kN/平方米。
 3. 用户应当根据土地土壤的耐压力，水位等情况加固。
 4. 各项埋承重板的标高应保持在同一平面，误差不得大于±3mm，各项埋承重板的中心相对误差(前后，左右，对角)得大于±5mm。
 5. 混凝土为C30

设计:	日期:	姓名:	单节	恒尔称重
审核:		节数:		
复审:		2. 5x5M基础图桥式(磅基础)		名称:
				编号: IR2505